

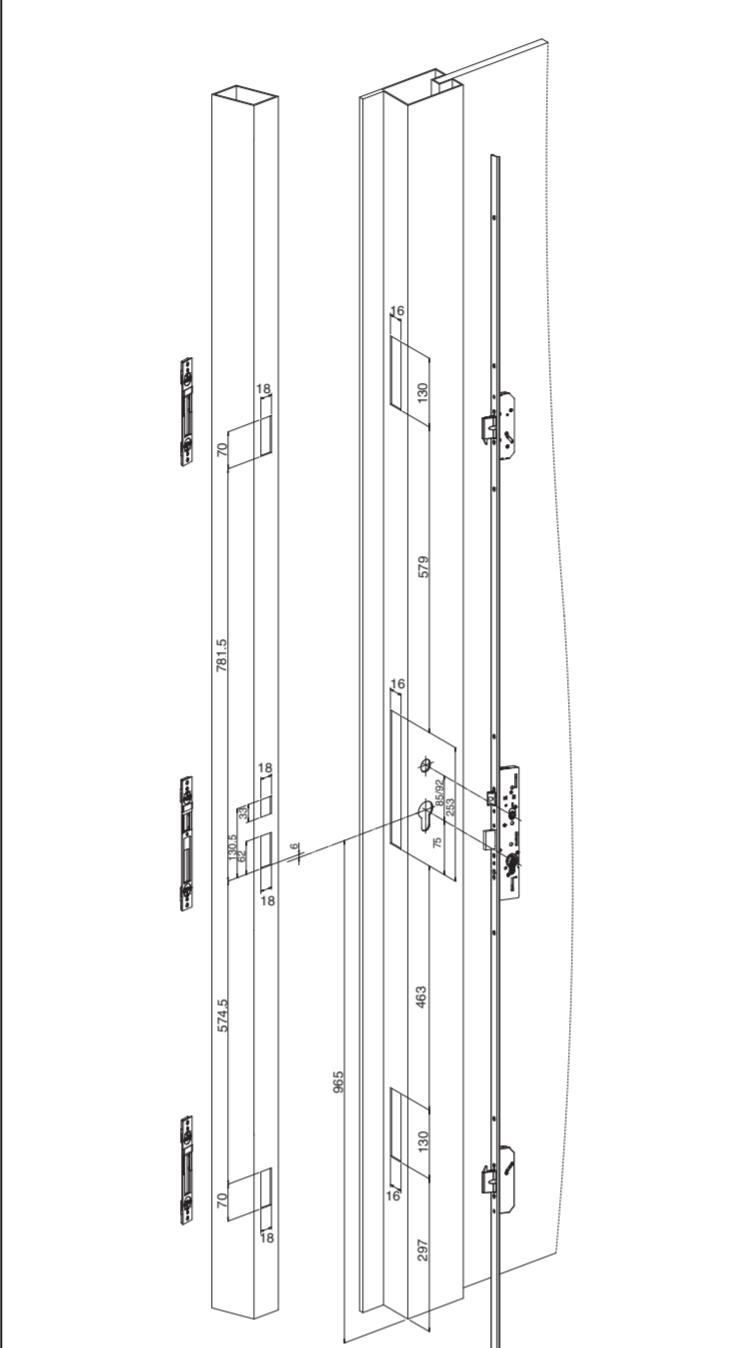
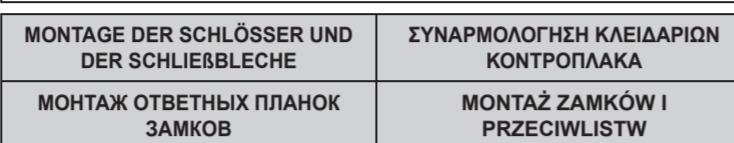
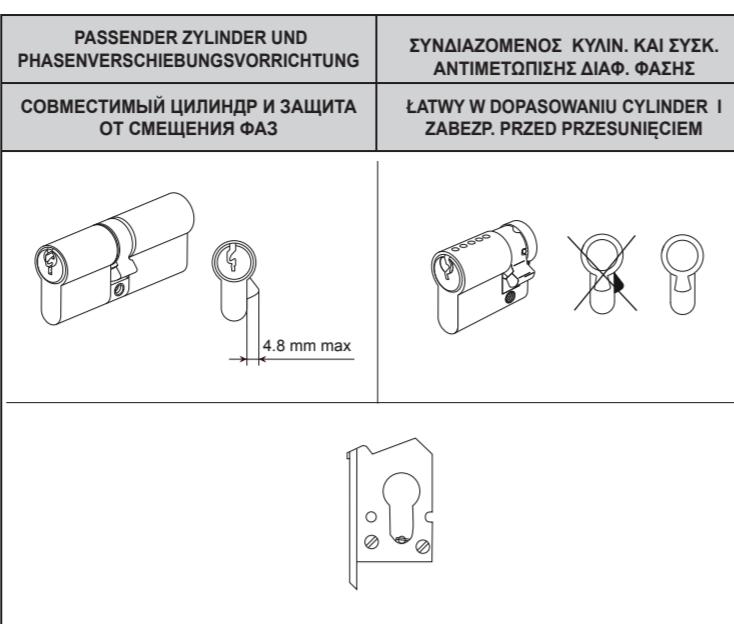
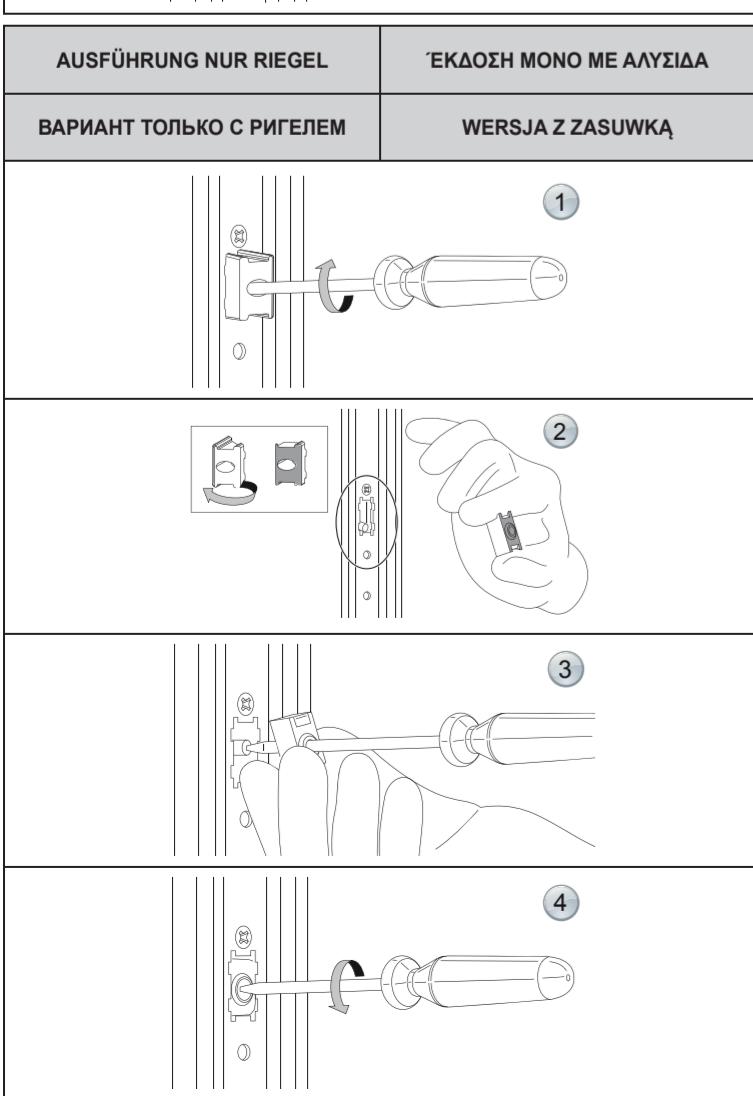
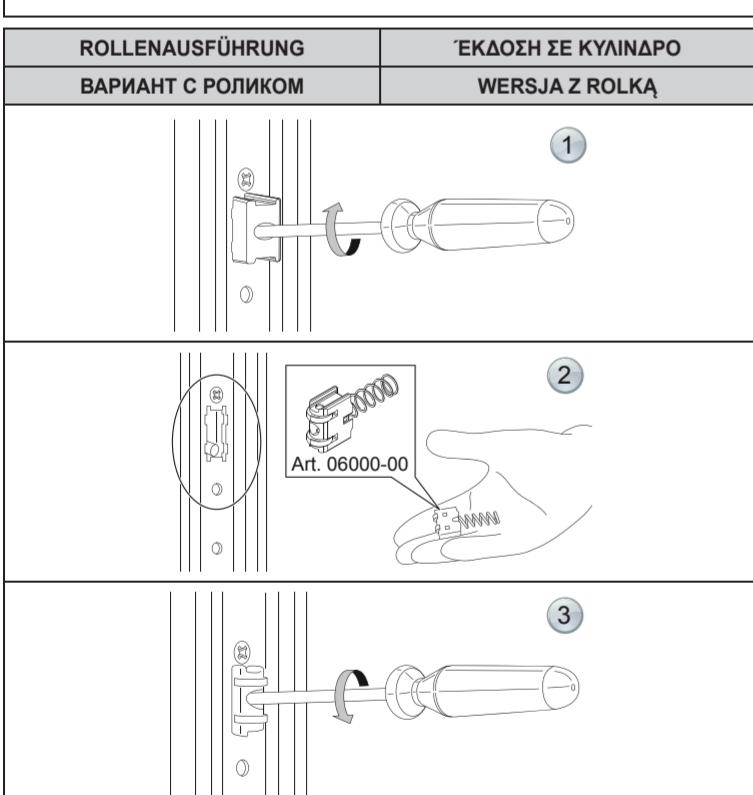
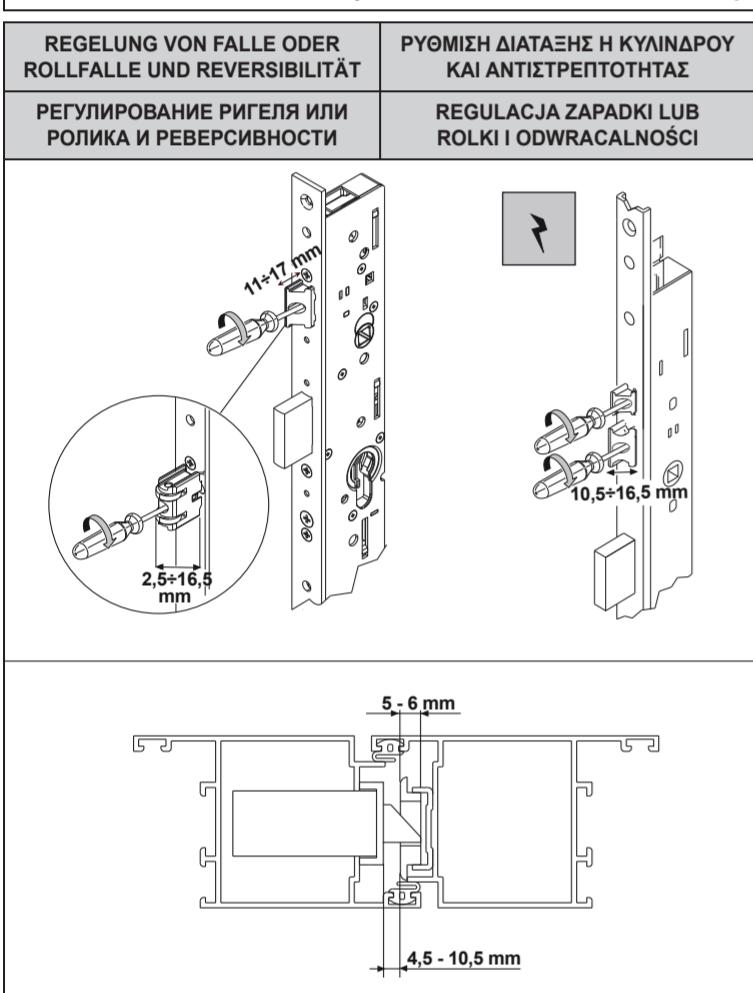
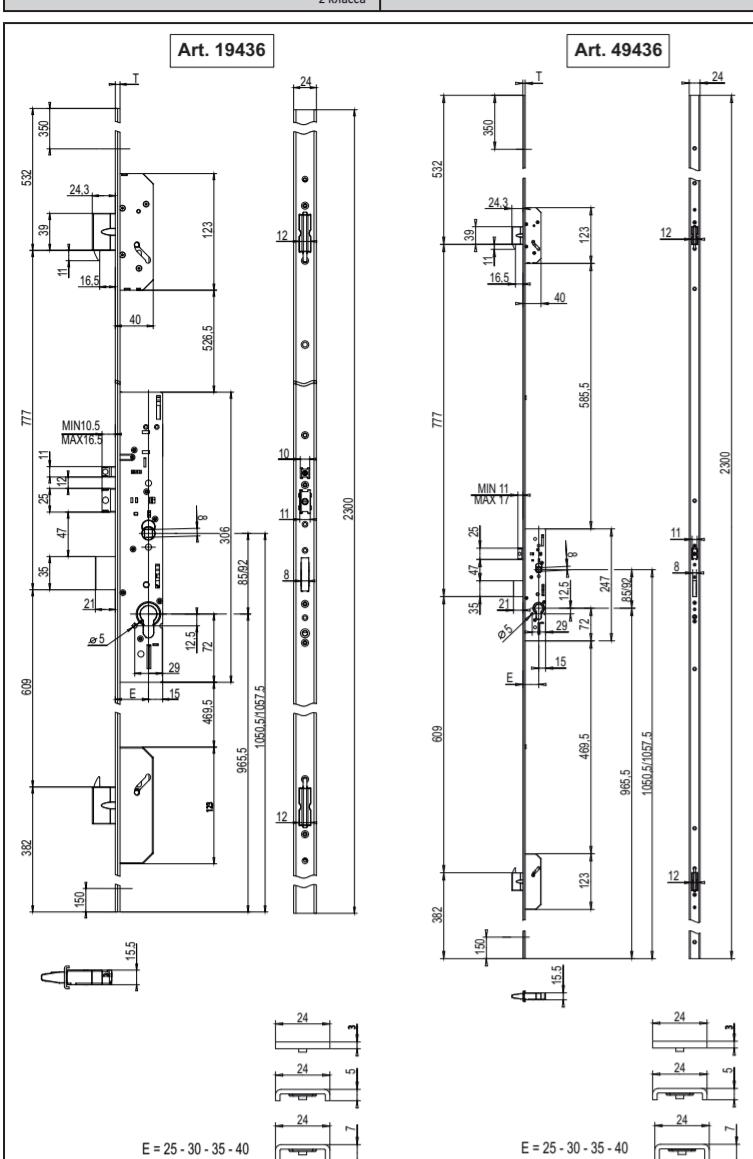
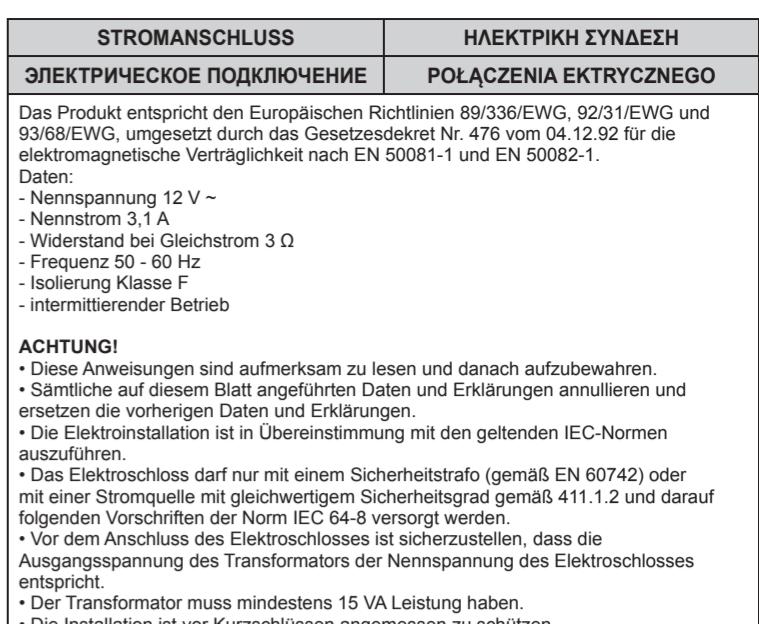

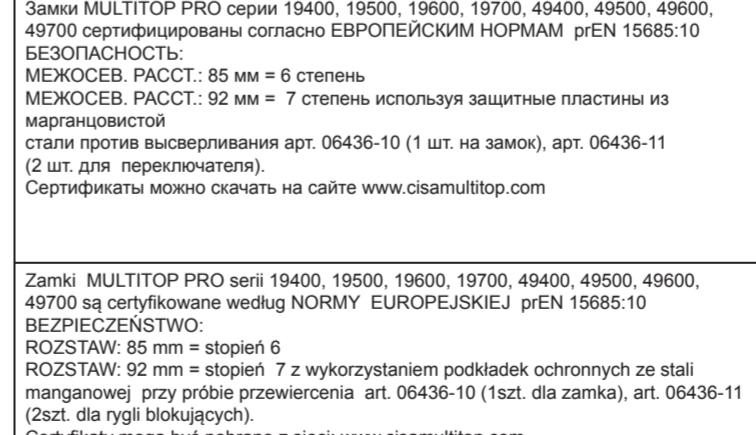
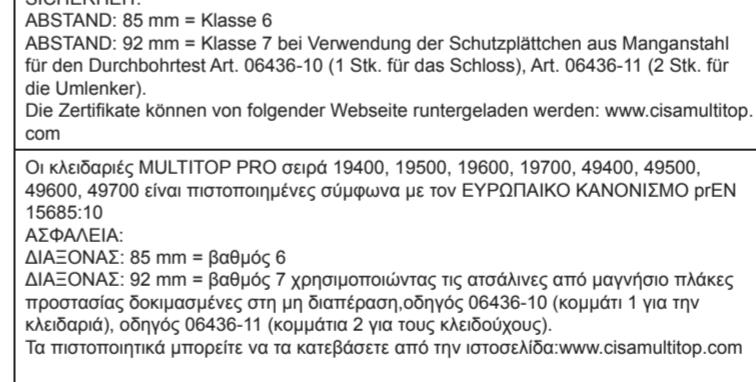
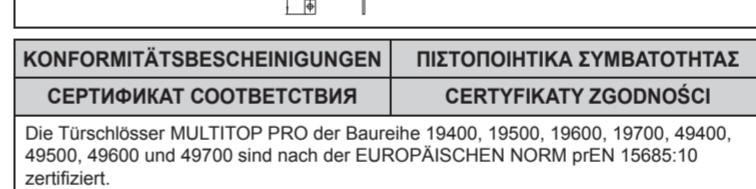
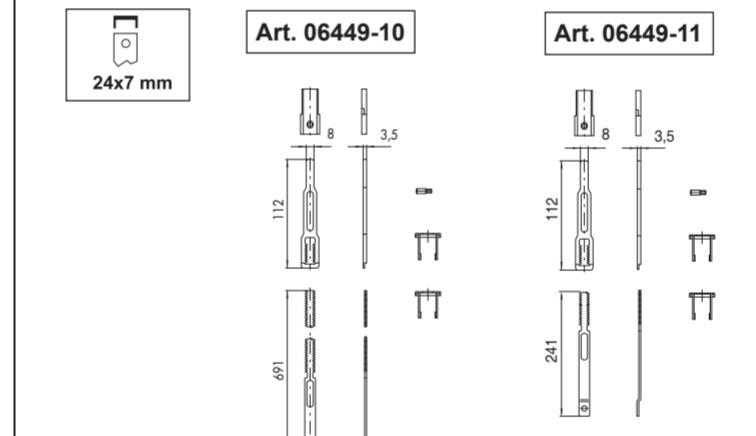
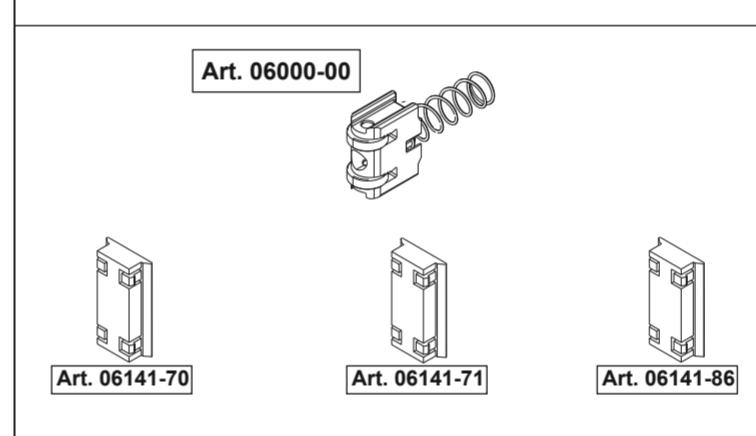
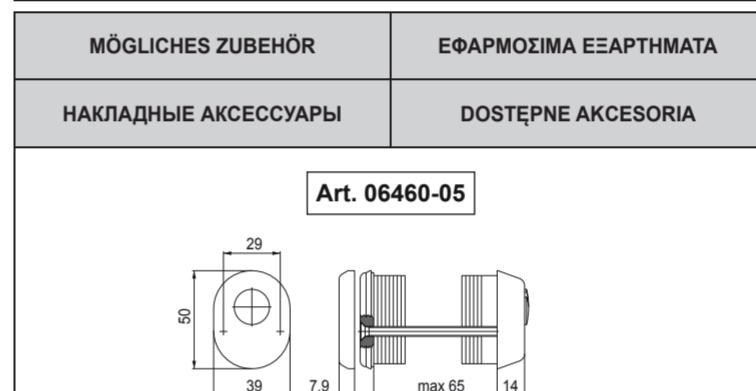
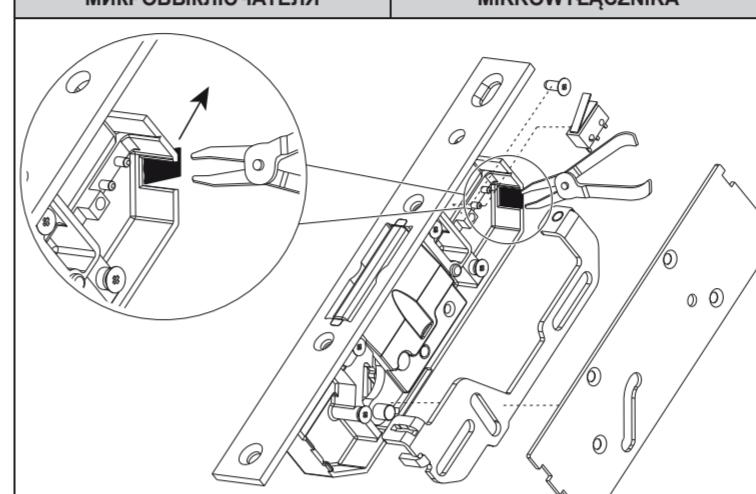
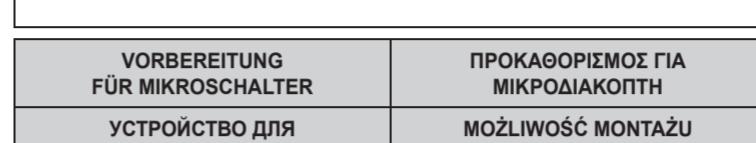
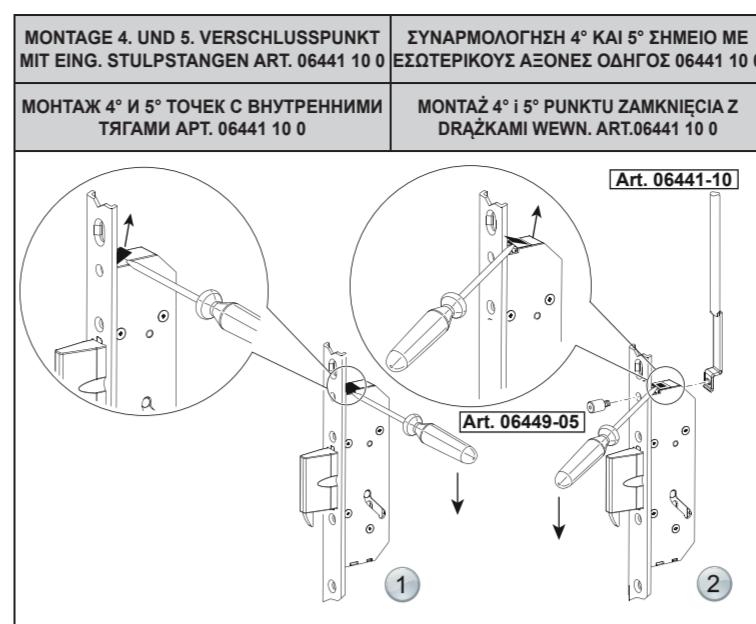


DE	SCHLÖSSER „MULTITOP PRO“ ART. 19400, 19500, 19600, 19700, 49400, 49500, 49600, 49700	GR	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ „MULTITOP PRO“ Οδ. 19400, 19500, 19600, 19700, 49400, 49500, 49600, 49700
RU	ZAMKI „MULTITOP PRO“ серии 19400, 19500, 19600, 19700, 49400, 49500, 49600, 49700 ГОСТ 5089 2 класса	PL	ZAMKI „MULTITOP PRO“ serii 19400, 19500, 19600, 19700, 49400, 49500, 49600, 49700

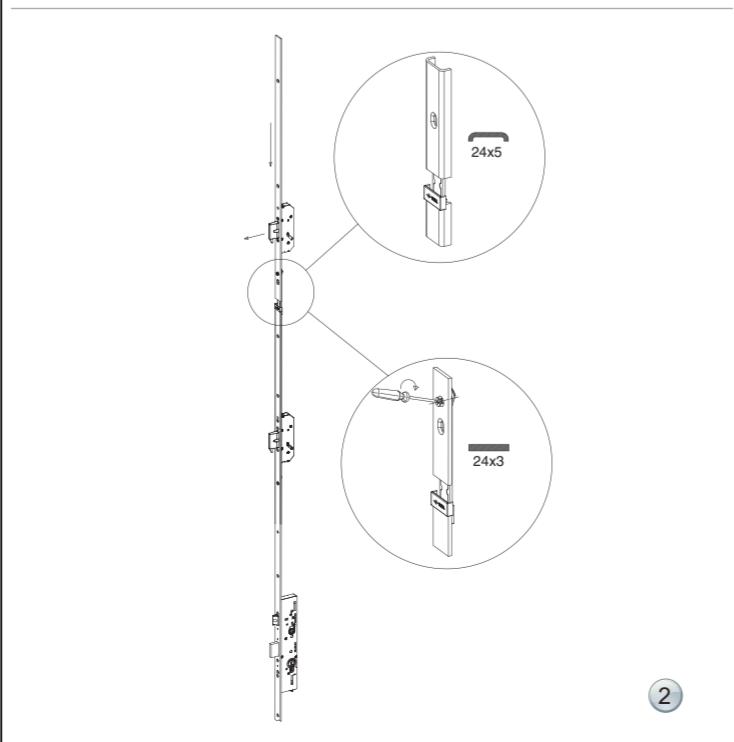

H	X	Y	Z	R
2300 ± 2500	200	370	370	
2500 ± 2650	340	230	230	
2650 ± 2800	410	160	160	
2800 ± 3000	570	0	0	

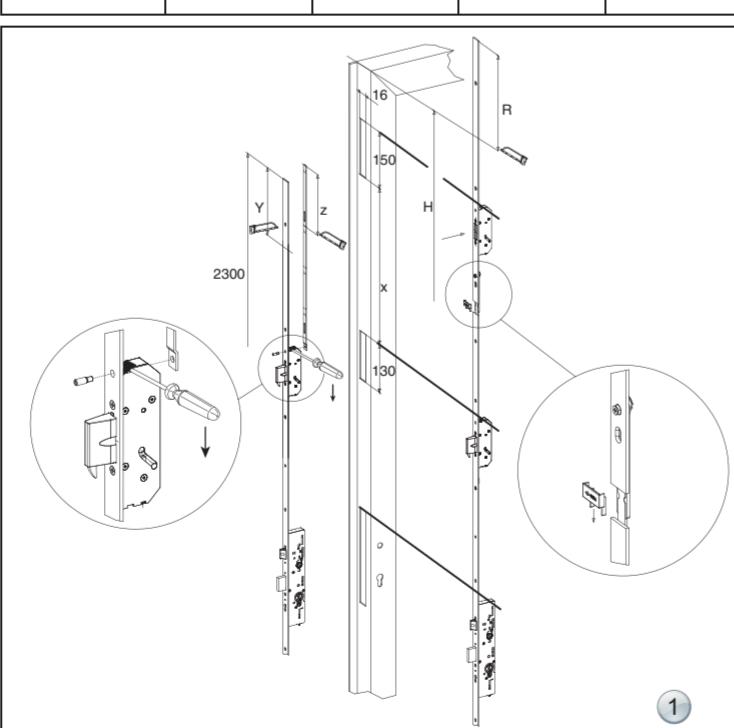

Das Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien 89/336/EWG, 92/31/EWG und 93/68/EWG, umgesetzt durch das Gesetzesdekret Nr. 476 vom 04.12.92 für die elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 50081-1 und EN 50082-1.

Daten:

- Nennspannung 12 V ~

- Nennstrom 3,1 A

- Frequenz 50 - 60 Hz

- Isolierung Klasse F

- intermittierender Betrieb

ACHTUNG!

• Diese Anweisungen sind aufmerksam zu lesen und danach aufzubewahren.

• Sämtliche auf diesem Blatt angeführten Daten und Erklärungen annullieren und ersetzen die vorherigen Daten und Erklärungen.

• Die Elektroinstallation ist in Übereinstimmung mit den geltenden IEC-Normen auszuführen.

• Das Elektroschloss darf nur mit einem Sicherheitsstrobo (gemäß EN 60742) oder mit einer Stromquelle mit gleichwertigem Sicherheitsgrad gemäß 411.1.2 und darauf folgenden Vorschriften der Norm IEC 64-8 versorgt werden.

• Prior dem Anschluss des Elektroschlusses ist sicherzustellen, dass die Ausgangsspannung des Transformators der Nennspannung des Elektroschlusses entspricht.

• Der Transformator muss mindestens 15 VA Leistung haben.

• Die Installation ist vor Kurzschlüssen angemessen zu schützen.

• Die Steuerleitung (manuell oder elektronisch) muss angemessen zur Stromaufnahme des Elektroschlusses dimensioniert sein, den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und den gleichen Sicherheitsgrad des Sicherheitsstrobo garantieren.

• Beim Anschließen der Kabel und nachfolgenden Eingriffen am Elektroschloss muss die Stromquelle unterbrochen sein.

• Es sind genormte Kabel mit Mindestquerschnitt von 1 mm² zu verwenden.

CISA übernimmt für Schäden, die durch die Missachtung der obigen Hinweise entstehen, keinerlei Haftung.

To προϊόν είναι συμβατό με τις ευρωπαϊκές οδηγίες EOK 89/336, EOK 92/31, και EOK 93/68 που ενεργοποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα Να04/12/92 αρ. 476 για την ηλεκτρομηχανική συμβατότητα σύμφωνα με τους κανονισμούς EN50081-1 και EN50082-1.

Ηλεκτρικό στοιχείο:

- ονοματική τάση 12 V ~
- ονοματικό ρεύμα 3,1 A
- αντίσταση σ. cc 3 Ω
- συγχύσια 50 - 60 Hz
- μόνωση διάρκεια 500 ms
- λεπτομέρη διαλεκτοπόμενου τύπου

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Διαβάστε προσεητικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις.

• Όλα τα στοιχεία και οι δηλώσεις που υπάρχουν σε αυτό το φύλλο οικούνται και αντικαθίστανται εκείνες που υπάρχουν σε άλλα φύλλα.

• Φρίστε την πληρική εγκατάσταση συμβατή με τους υφιστάμενους κανονισμούς CEI με EN60742 ή με την ισοδύναμη προστασία ασφαλείας (συμβατό με EN60742) από την ηλεκτροκλειδαρία μόνο με ένα μετασχηματιστή ασφαλείας (κωδικός 411.1.2) και ακόλουθες προδιαγραφές του κανονισμού CEI 64-8.

• Πριν τα συνθέτετε την ηλεκτροκλειδαρία βεβαιωθείτε ότι την εύθυνη στοιχείο προστασίας είναι ισοδύναμη σε αυτή τη συνάρτηση.

• Ο μετασχηματιστής πρέπει να είναι ισοδύναμη στην ονοματική τάση της ηλεκτροκλειδαρίας.

• Προστατεύετε κατάλληλα την εγκατάσταση από βραχυκύλωματα.

• Η συσκευή ελέγχου (χειροκίνητη ή ηλεκτρονική) πρέπει να είναι συμβατή με τους ισχυόντες κανονισμούς και πρέπει να διασφαλίζεται ένα ισοδύναμο με την ηλεκτροκλειδαρία, πρέπει να είναι συμβατή με τους ισχυόντες κανονισμούς και πρέπει να διασφαλίζεται ένα ισοδύναμο με την ηλεκτροκλειδαρία.

• Πραγματοποιήστε τη σύνδεση των καλωδίων και ακόλουθα παρεμβαίνετε στο δίχτυο.

• Χρησιμοποιήστε καλώδια με κανονισμό διαμέτρου 1 mm².

H CISA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προκληθείσες δημιουργίες από μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών

Данное изделие соответствует Европейским нормам CEE 89/336, CEE 92/31 и CEE 93/68, принятым в проекте закона № 476 от 04/12/92 об электромагнитной совместимости по нормам EN50081-1 и EN50082-1. Электрические данные:

- номинальное напряжение 12 В ~

- номинальный ток 3,1 А

- сопротивление 3 Ω при постоянном токе

- изоляция класса F

- повторно-кратковременный режим

ВНИМАНИЕ!

• Необходимо внимательно прочитать настоящую инструкцию и сохранить ее.

• Все данные, указанные в настоящей инструкции, аннулируют и заменяют предыдущие.

• Электрооборудование должно быть установлено в соответствии с действующими нормами CEI.

• Питать электрозамок только от трансформатора безопасности (соответствующего нормам EN60742) или от другого источника питания с эквивалентным уровнем безопасности, согласно нормам 411.1.2.

• Перед тем, как подключить замок, необходимо убедиться в том, что выходное напряжение трансформатора является равным номинальному напряжению электрозамка.

• Трансформатор должен обладать минимальной мощностью 15 ВА.

• Защищать линии от коротких замыканий.

• Устройство управления (ручное или электронное) должно быть рассчитано на ток, потребляемый электrozамком, должно соответствовать действующим нормам безопасности и должно обеспечивать тот же уровень безопасности, который гарантируется трансформатором безопасности.

• Электрооборудование должно быть отключено от сети во время подсоединения кабелей и выполнения последующих операций на электrozамке.

• Использовать стандартные кабели минимального сечения 1 mm².

Фирма CISA не несет ответственности за ущерб, причиненный ненебрежением данной инструкции.

Produkt jest zgodny z dyrektywami europejskimi CEE 89/336, CEE 92/31 i CEE 93/68 wdrożonymi ustawami prawnymi DL 04/12/92 nr 476 o kompatybilności elektromagnetycznej według norm EN50081-1 i EN50082-1.

Dane elektryczne:

- napięcie znamionowe 12 V ~

- prąd znamionowy 3,1 A

- opór w cc 3 Ω

- częstotliwość 50 - 60 Hz

- izolacja klasy F

- praca typu przerwanego

UWAGA!

• Czytaj uważnie niniejsze instrukcję i przechowuj ją.

• Wszystkie dane i deklaracje zawarte w niniejszej karcie anulują i zastępują inne znajdujące się w innych karcach.

• Realizacji instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi normami CEI.

• Zasilanie elektrozamka tylko transformatorem bezpieczeństwa (zgodnie z EN60742) lub ze źródłem stopnia bezpieczeństwa równoważnym według 411.1.2.

• Przed połączeniem elektrozamka upewnij się, czy napięcie wyjściowe transformatora jest równe wartości napięcia znamion